

► System BS 90

Textvorschlag Titel

Kabelabschottung für Wand- und Deckendurchbrüche in Beton, Mauerwerk oder leichten Trennwänden, nach DIN 4102 Teil 9, Feuerwiderstandsklasse S 90. Brandschutzmaterial, staub- und faserfrei, im Brandfall aufschäumend liefern und nach Zulassungsvorschrift einbauen. Das Material muss für eine leichte staubfreie Nachinstallation geeignet sein. Kabelbeschichtungen sowie Mineralfaser- bzw. Mörtelabschottungen sind nicht zugelassen.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ BS 90-ST
oder gleichwertig

Schottkastensystem für Wand- und Deckendurchbrüche in Beton, Mauerwerk oder leichten Trennwänden, nach DIN 4102 Teil 9, Feuerwiderstandsklasse S 90. Schottkastensystem liefern und in die Verschalung bündig einbauen. Durch Einbau in der Rohbauphase ist schon während der Bauzeit, Brandschutz gewährleistet. Das Schottkastensystem erlaubt eine staub- und faserfreie, im Brandfall aufschäumende Kabelabschottung, die leicht nachinstallierbar ist. Kabelbeschichtung sowie Mineralfaser- bzw. Mörtelabschottungen sind nicht zugelassen.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ BS 90-SK(R)
oder gleichwertig

Brandschutzkitt im Brandfall aufschäumend. Liefern und in Verbindung mit BS90 nach Zulassungsvorschrift (DIN 4102 Teil 9 S90) verarbeiten.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ BS 90-K
oder gleichwertig

Textvorschlag Bauteile, Pos. ...

Brandschutzstopfen BS 90


beidseitig (2 Stopfen) nach Zulassungsvorschrift in Kernbohrung einbringen. Kabelzwickel und Fugen mit Brandschutzkitt BS 90-K nach Zulassungsvorschrift verschließen. Maximaler Kernbohrungs-Durchmesser 200 mm.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Zulassungs-Nr. Z-19.15-1230

Best.-Nr. BS 90-ST/(D)

(D)= Durchmesser der Kernbohrung

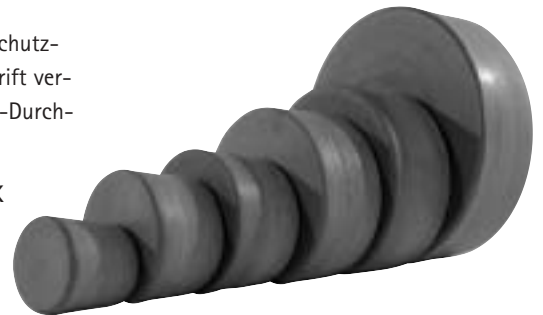

Brandschottkasten BS 90-SK(R)


BS 90 Schottkasten als Nachinstallations-einheit in die Schalung einlegen und einbetonieren oder in bereits vorhandene Abschottung eingebauen. Durch Aneinanderreihen der Schottkästen wird die Belegungsfläche dem Bedarf angepasst.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Zulassungs-Nr. Z-19.15-1230,
Z-19.15-1346

Best.-Nr. BS 90-SK(R)/100/1x1/(L)

(L)= Wandstärke in mm

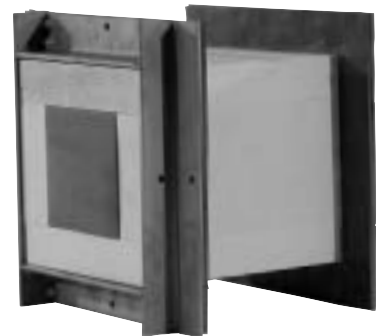

Brandschutzkitt BS 90-K

in Verbindung mit BS 90-ST oder BS 90-B zum Verschluss von Zwickeln, Spalten und Fugen nach Zulassungsvorschrift verarbeiten.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Zulassungs-Nr. Z-19.11-1226

Best.-Nr. BS 90-K

